

Pflege und Wechselintervalle
3M™ Speedglas™ Schweißerschutzsysteme


Staub, Hitze, Dämpfe und die übliche Abnutzung setzten Ihrer Schutzausrüstung Tag für Tag zu. Daher haben wir alle unsere 3M™ Atemschutzsysteme wartungsfreundlich konzipiert. Für höchste Sicherheit und maximalen Komfort sollten Sie die, in folgenden Tabellen aufgeführten, Komponenten routinemäßig kontrollieren und in den empfohlenen Intervallen reinigen bzw. austauschen.
Die zeitlichen Angaben sind Empfehlungen! Für den fach- sachgerechten Zustand der Schutzausrüstung ist jeder Anwender selbst verantwortlich. Darüber hinaus ist innerbetriebliches Fachpersonal zu Rate zu ziehen.

Wechselintervalle Schweißmaske				
Täglich	Wöchentlich	Zweiwöchentlich	Monatlich	
Reinigen der Schweißmaske innen und außen mit weichem Tuch	1 Äußere Vorsatzscheibe	4 FX-Sichtscheibe	2 Innere Vorsatzscheibe	
Sichtkontrolle vor und nach dem Einsatz			3 Schweißband	
			5 Gesichtsabdichtung	



Wichtige Hinweise:
Die vorgegebenen Wechselintervalle sollten bei einem Einsatz von mindestens 4 Stunden pro Tag eingehalten werden. Bestellinformationen zu den Bauteilen der einzelnen Schweißmasken und Atemschutzsysteme finden in der 3M Speedglas Artikelliste. Verwenden Sie aus Sicherheitstechnischen Gründen nur Original VersaFlo Ersatz- und Zubehörteile! Beachten Sie, dass es sich bei den Filtern um Einwegprodukte handelt, die nicht gereinigt und wiederverwendet werden dürfen! Berücksichtigen Sie bitte auch die Haltbarkeitsangaben auf den Filtermedien und Schutzhelmen.

Wechselintervalle Gebläseatemschutz			
Täglich	Zweiwöchentlich	Monatlich	nach Bedarf
A Vorfilter			Funkensperre bei Verformung, schlechtem Sitz oder Defekt austauschen E
G Akku aufladen		B Partikel filter *	*Partikelfilter austauschen, sobald die Partikelfilteranzeige die Sättigung anzeigt. Mindestens jedoch alle 2 Wochen
Sichtkontrolle vor und nach dem Einsatz	C Gasfilter**		** Gasfilter sofort austauschen, wenn bei angelegtem System Gerüche wahrgenommen werden können. Mindestens jedoch alle 2 Wochen. D
			Geruchsfilter immer dann austauschen, wenn unangenehme Gerüche wahrgenommen werden können. F
			Luftschlauch im Falle von Beschädigung, Deformierung oder Luftleckage austauschen.

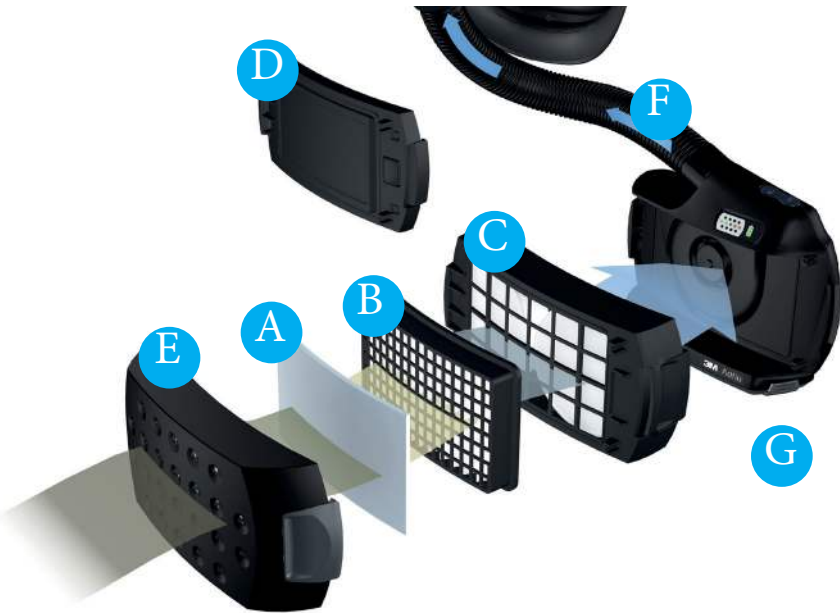

Warten Sie!

Service Termin



Service Info



<https://vaupel-info.de/psa-loesungen/>

DGUV 112-190 geprüft und zertifiziert durch offiziellen 3M Service Partner.


ACHTUNG: Über die ordnungsgemäße Pflege hinaus ist gemäß DGUV 112-190 eine regelmäßige offizielle Prüfung und Wartung halbjährlich durchzuführen. Diese übernehmen wir sehr gern für Sie!



Pflege und Wechselintervalle 3M™ Atemschutzsysteme

Staub, Hitze, Dämpfe und die übliche Abnutzung setzen Ihrer Schutzausrüstung Tag für Tag zu. Daher haben wir alle unsere 3M™ Atemschutzsysteme wartungsfreundlich konzipiert. Für höchste Sicherheit und maximalen Komfort sollten Sie die, in folgenden Tabellen aufgeführten, Komponenten routinemäßig kontrollieren und in den empfohlenen Intervallen reinigen bzw. austauschen.
Die zeitlichen Angaben sind Empfehlungen! Für den fach- sachgerechten Zustand der Schutzausrüstung ist jeder Anwender selbst verantwortlich. Darüber hinaus ist innerbetriebliches Fachpersonal zu Rate zu ziehen.


Wechselintervalle Visier- und Helm Kopfteile			
Täglich	Wöchentlich	Monatlich	Alle zwei Monate
Reinigen des Visiers bzw. des Helmes innen und außen mit weichem Tuch	1 Reinigung Schweißband	3 Austausch Schweißband	4 Austausch Strinabdichtung
Sichtkontrolle vor und nach dem Einsatz	2 Reinigung Visier und Gesichtabdichtung unter Wasser mit weichem Tuch!	5 Reinigung Kopfhalterung und Ratschensystem	6 Austausch Gesichtabdichtung

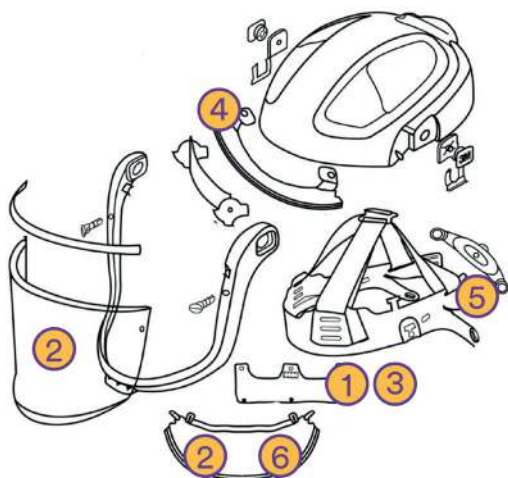

Wichtige Hinweise:

Die vorgegebenen Wechselintervalle sollten bei einem Einsatz von mindestens 4 Stunden pro Tag eingehalten werden. Bestellinformationen zu den Bauteilen der einzelnen Schweißmasken und Atemschutzsysteme finden in der 3M Speedglas Artikelliste. Verwenden Sie aus Sicherheitstechnischen Gründen nur Original VersaFlo Ersatz- und Zubehörteile! Beachten Sie, dass es sich bei den Filtern um Einwegprodukte handelt, die nicht gereinigt und wiederverwendet werden dürfen! Berücksichtigen Sie bitte auch die Haltbarkeitsangaben auf den Filtermedien und Schutzhelmen.

Wechselintervalle Gebläseatemschutz			
Täglich	Zweiwöchentlich	Monatlich	nach Bedarf
A Vorfilter			E Funkensperre bei Verformung, schlechtem Sitz oder Defekt auswechseln
G Akku aufladen		B Partikel filter *	
Sichtkontrolle vor und nach dem Einsatz	C Gasfilter**		D ** Gasfilter sofort auswechseln, wenn bei angelegtem System Gerüche wahrgenommen werden können. Mindestens jedoch alle 2 Wochen.
			F Geruchsfilter immer dann auswechseln, wenn unangenehme Gerüche wahrgenommen werden können.
			Luftschlauch im Falle von Beschädigung, Deformierung oder Luftleckage austauschen.

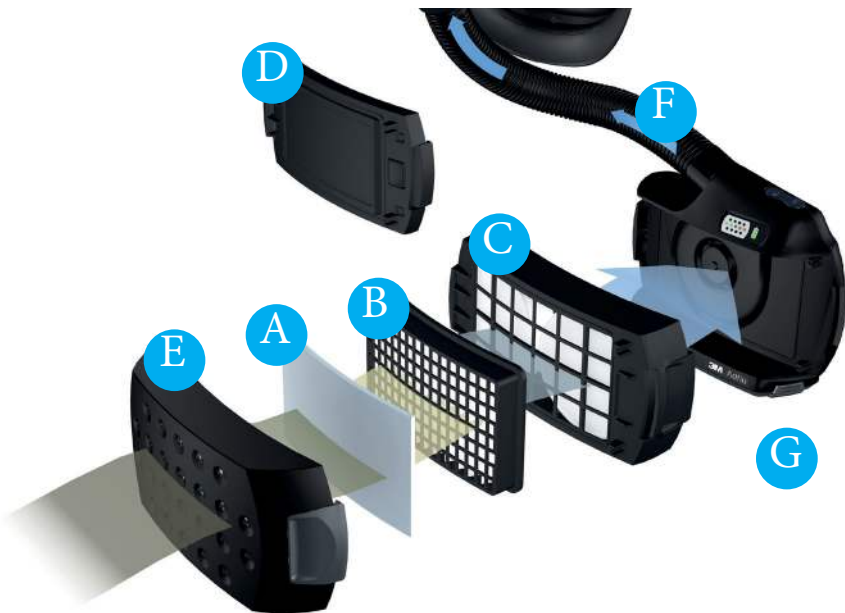

Warten Sie!

Service Termin



Service Info



<https://vaupel-info.de/psa-loesungen/>

DGUV 112-190 geprüft und zertifiziert durch offiziellen 3M Service Partner.

ACHTUNG: Über die ordnungsgemäße Pflege hinaus ist gemäß DGUV 112-190 eine regelmäßige offizielle Prüfung und Wartung halbjährlich durchzuführen. Diese übernehmen wir sehr gern für Sie!

